


Psz=7,0kW

Proj. szafka SO 205


(przy stacji , działka 173)

ΔU=0,07%

ul. Przechodnia

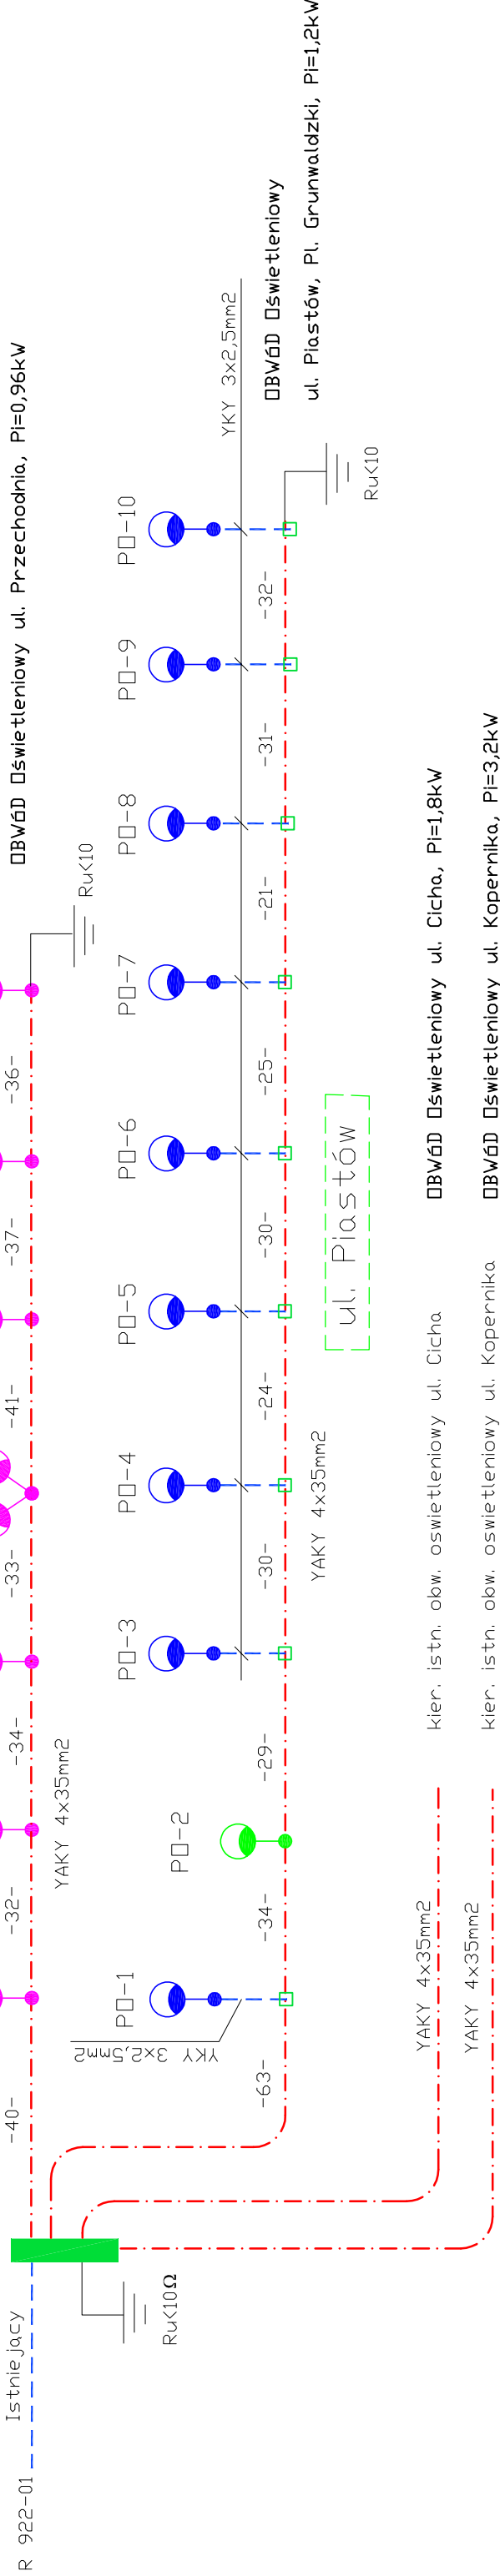

Wnęki do zabudowania zab. opraw na budynkach

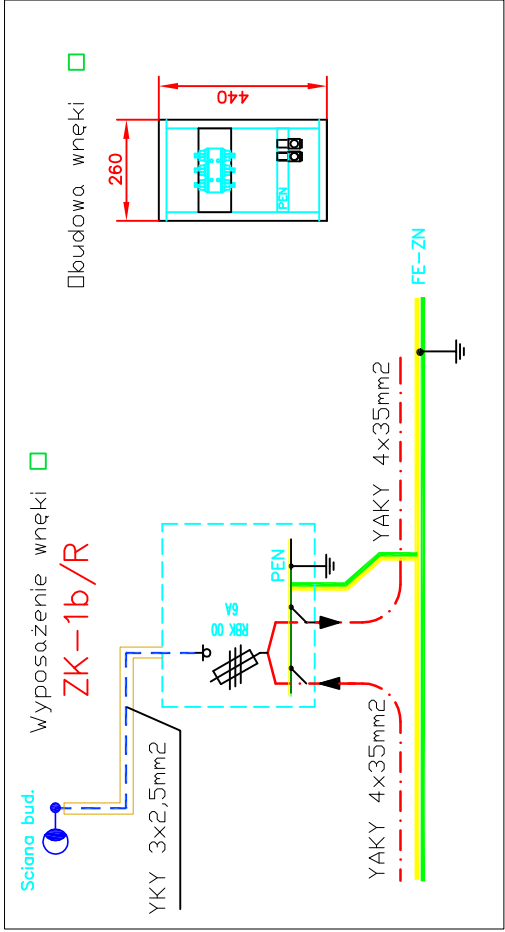

	Oprowa sodowa 03 Libra <150W> z wysięgnikiem NA33
	Stup proj. WILK 9m z opr. sod. Sintra 1 100W
	Stup proj. LT5/07 z oprawą 03 Libra, wys. NA 33
	Projektowany YAKY 4x35mm2
P0-1	Numer stupa
-35-	Odległości w [m]
	Projektowana szafka oświetleniowa, typu S0U-4

UKŁAD SIECIOWY TN-C
SZYBKE WYŁ. NAPIĘCIA



OBIEKT: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	
ADRES:	NOWA RUDA, UL. PRZECODNIA, PIASTÓW
INWESTOR:	URZĄD MIASTA NOWA RUDA
PROJEKTANT:	
SPRAWDZAJĄCY:	
SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ	SKALA: -
	DATA: 12-2006
E-2	