


SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECIOWY TN-C-S

Przyłącze napowietrzne nN
istniejące

ZN
(istn.)

4x LgY 25 mm²
(w RL 47 mm)

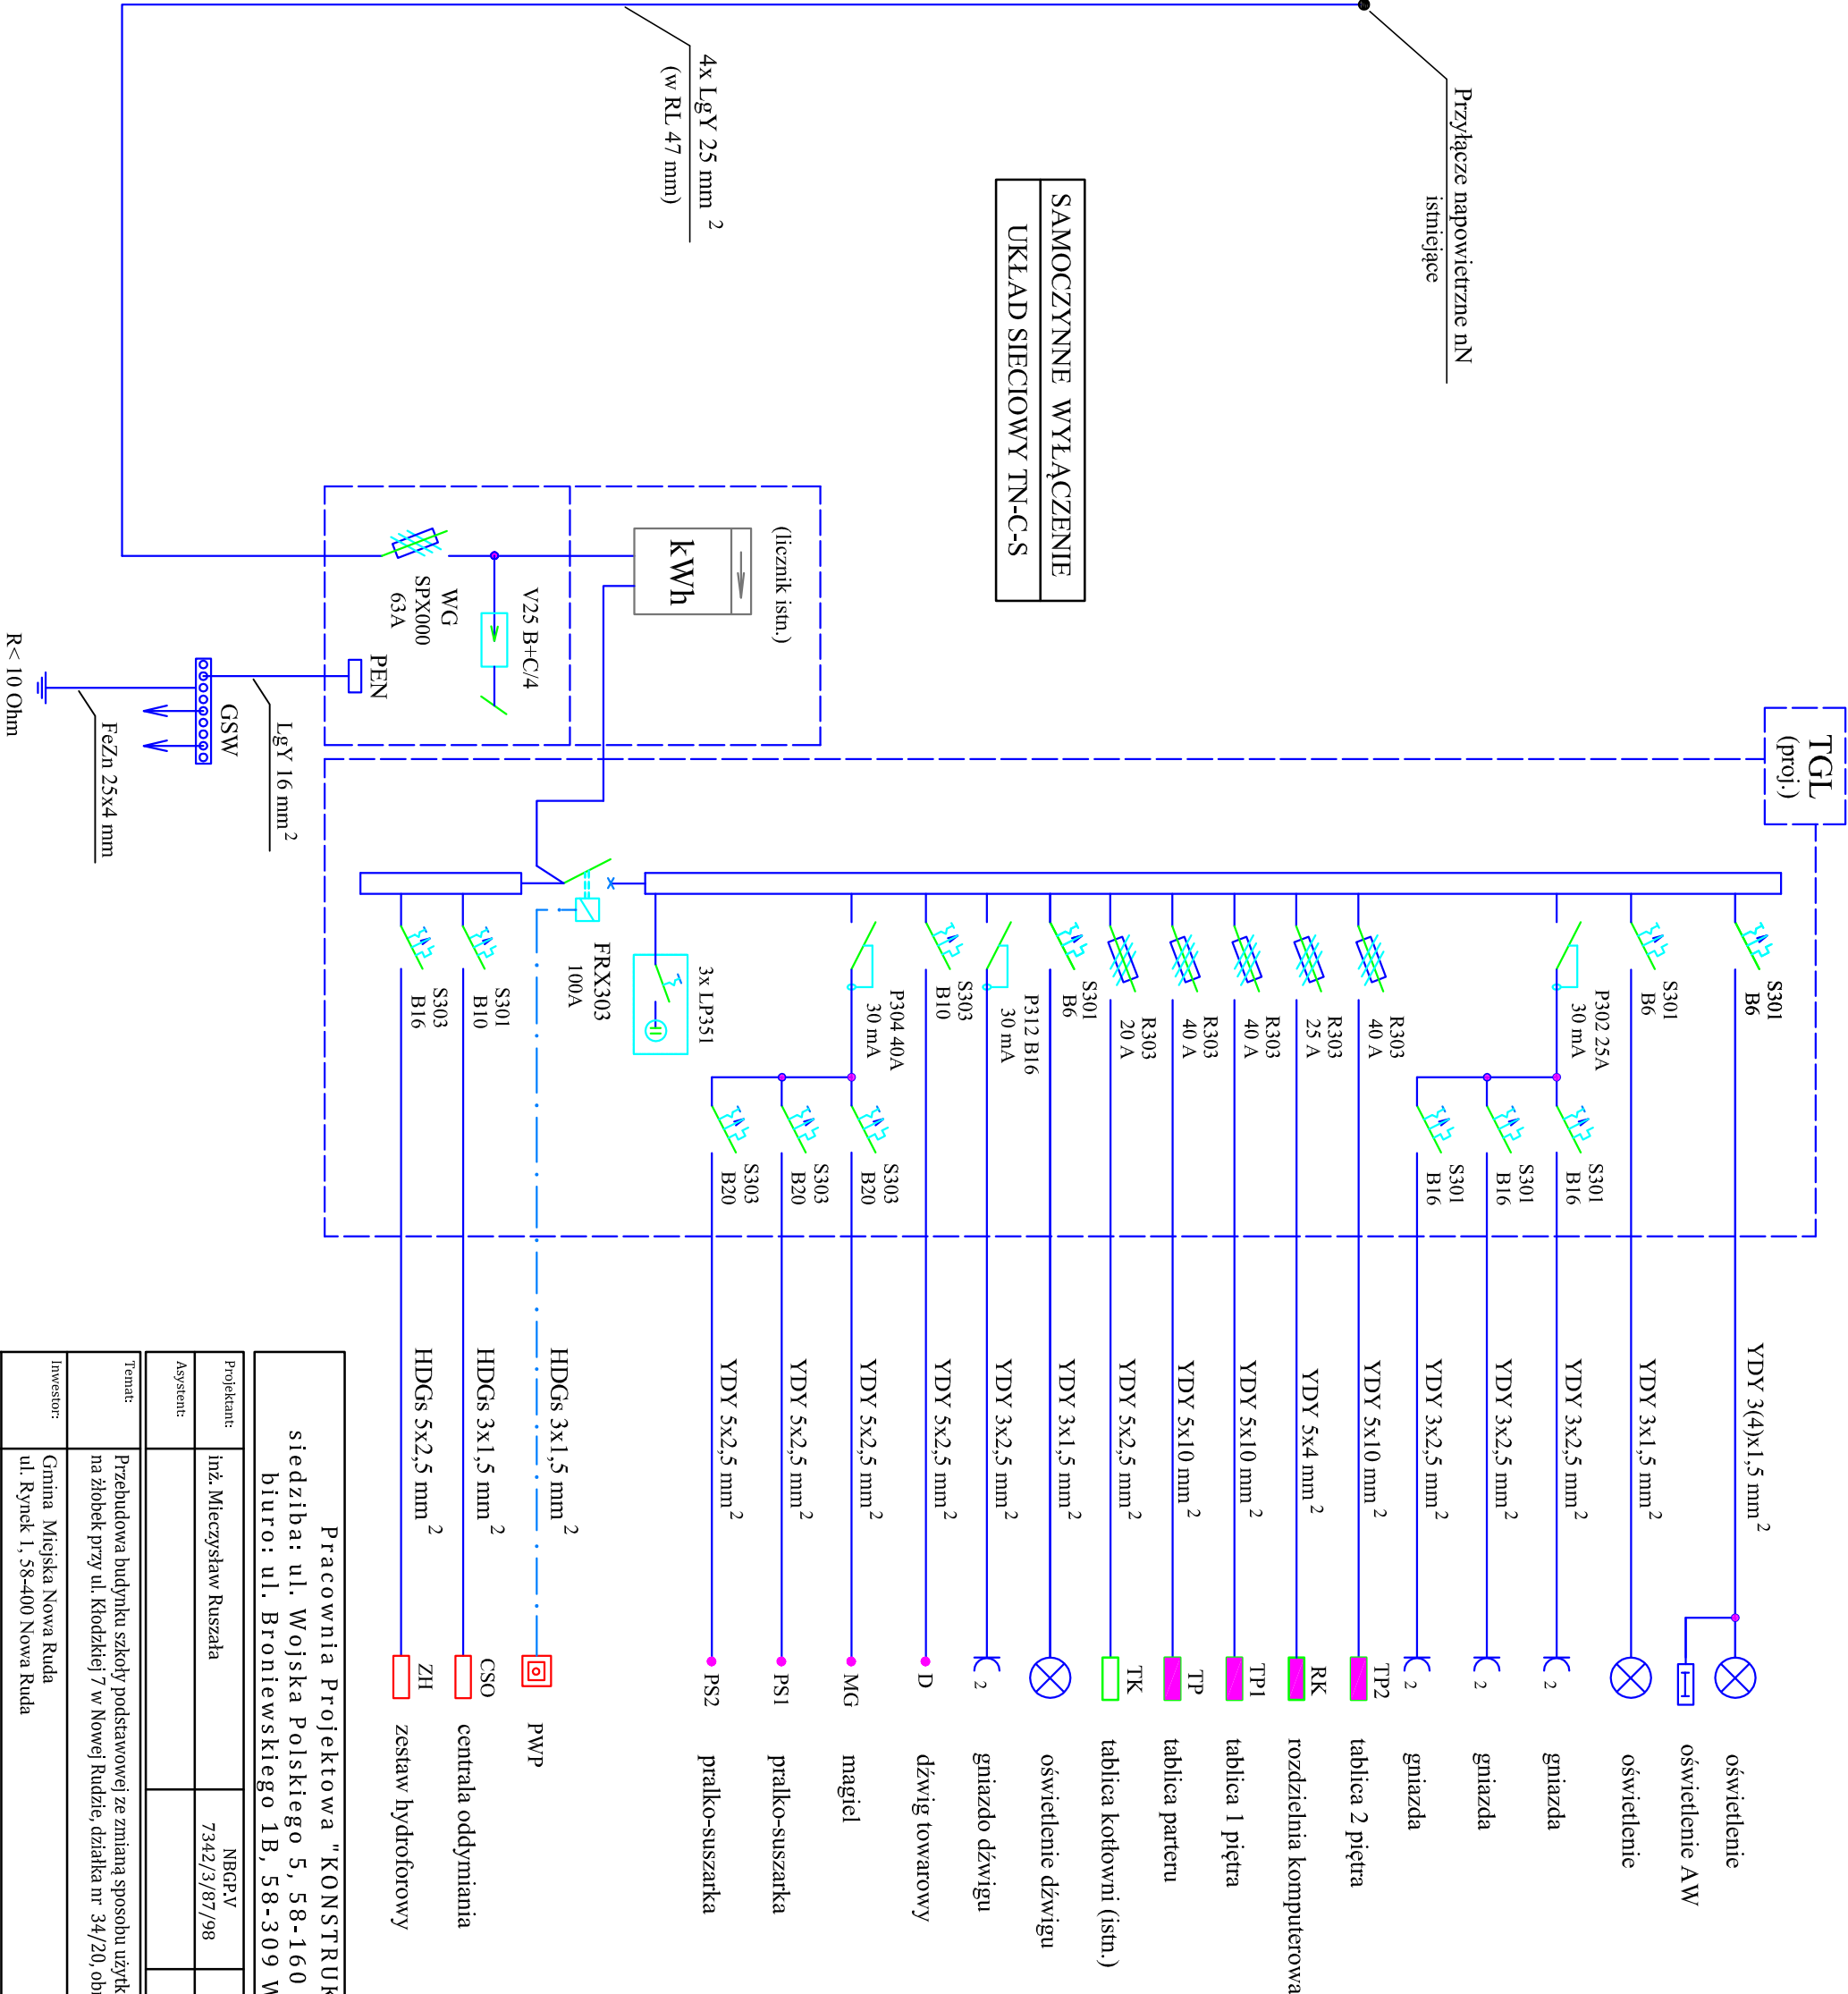

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszała	NBGP.V	Data:	26.02.2018r.
Asystent:				
Temat:	Przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie, działka nr 34/20, obręb nr 7 Stupiec			
Investor:	Gmina Micińska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 58-400 Nowa Ruda			
Tytuł rys.:	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA			
		Nr. rys.:	E-1.1	

Zastrzegam sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odpisywany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej.